

PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO "EX BOCCIODROMO" COMUNALE

Completamento della riqualificazione degli
impianti sportivi comunali, mediante
ristrutturazione del bocciodromo comunale con
trasformazione in palestra polifunzionale ed
efficientamento energetico della struttura

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETTIVA

Committente

Comune di Lagnasco
Piazza Umberto I n.2 - 12030 - Lagnasco (CN)

Indirizzo del cantiere

Lagnasco (CN)
Via Luigi Dalmazzo s.n.

Progettisti



Coordinamento Generale Progetto
Progetto Architettonico
Coordinamento Sicurezza (CSP e CSE)
Direzione Lavori
Arch. Alessandro MELLANO
Corso Nizza n.42 - 12100 - Cuneo



Progetto Impianti Meccanici
Ing. Massimo GHIBAUDO
EQ INGEGNERIA
Via Dronero n.13/a - 12022 - Busca (CN)



Progetto Impianti Elettrici e Speciali
P.I. Flavio Michele GIOLITTI
Via Europa n.7 - 12039 - Verzuolo (CN)



Progetto Strutturale
Ing. Roberto ACCASTELLI
Studio Tecnico Associato NOV.AC
Via Cuneo n.21 - 12033 - Moretta (CN)

Tavola n.

IE02

Elaborato

Schemi quadri elettrici & tabelle di calcolo

Data


Giugno 2024

#A	APPARECCHIATURA ESISTENTE
#C	CONDUTTURE ESISTENTE
DAL QUADRO	Q.02
DALLA PARTENZA	Q.02 U-2
SEZIONE CAVO [mmq]	4(1x16)+(1PE16)
LUNGHEZZA [m]	60
SIGLA CAVO	FG17
CORRENTE [A]	52
TENSIONE [V]	400
POTENZA CONT. [kVA]	31
POTENZA CONT. [kW]	30

LEGENDA POSA CAVI

13_	CON O SENZA ARMATURA SU PASSERELLE PERFORATE
72_	SENZA GUAINA IN CANALI PROVVISI DI SEPARATORI
_3	SENZA GUAINA IN TUBI CIRCOLARI SU O DISTANZIATI DA PARETI
_3A	IN TUBI CIRCOLARI SU O DISTANZIATI DA PARETI
_5	SENZA GUAINA IN TUBI ANNEGATI NELLA MURATURA
_5A	IN TUBI ANNEGATI NELLA MURATURA
31_	IN CANALI ORIZZONTALI SU PARETI
32_	IN CANALI VERTICALI SU PARETI
61_	IN TUBI PROTETTIVI INTERRATI
115/2U_3/30/0,7	FATTORE DI CORREZIONE DELLA PORTATA DEI CAVI IN FUNZIONE DEI COEFFICIENTI CORRETTIVI IMPOSTATI TEMPERATURA AMBIENTE
	TIPO DI POSA DEL CAVO - TABELLA SOVRASTANTE
	FORMAZIONE CAVO - UNIPOLARE/MULTIPOLARE
	TIPO DI ISOLANTE - 115 PVC - 143 EPR

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 2,4 kA - Id 0,3 A

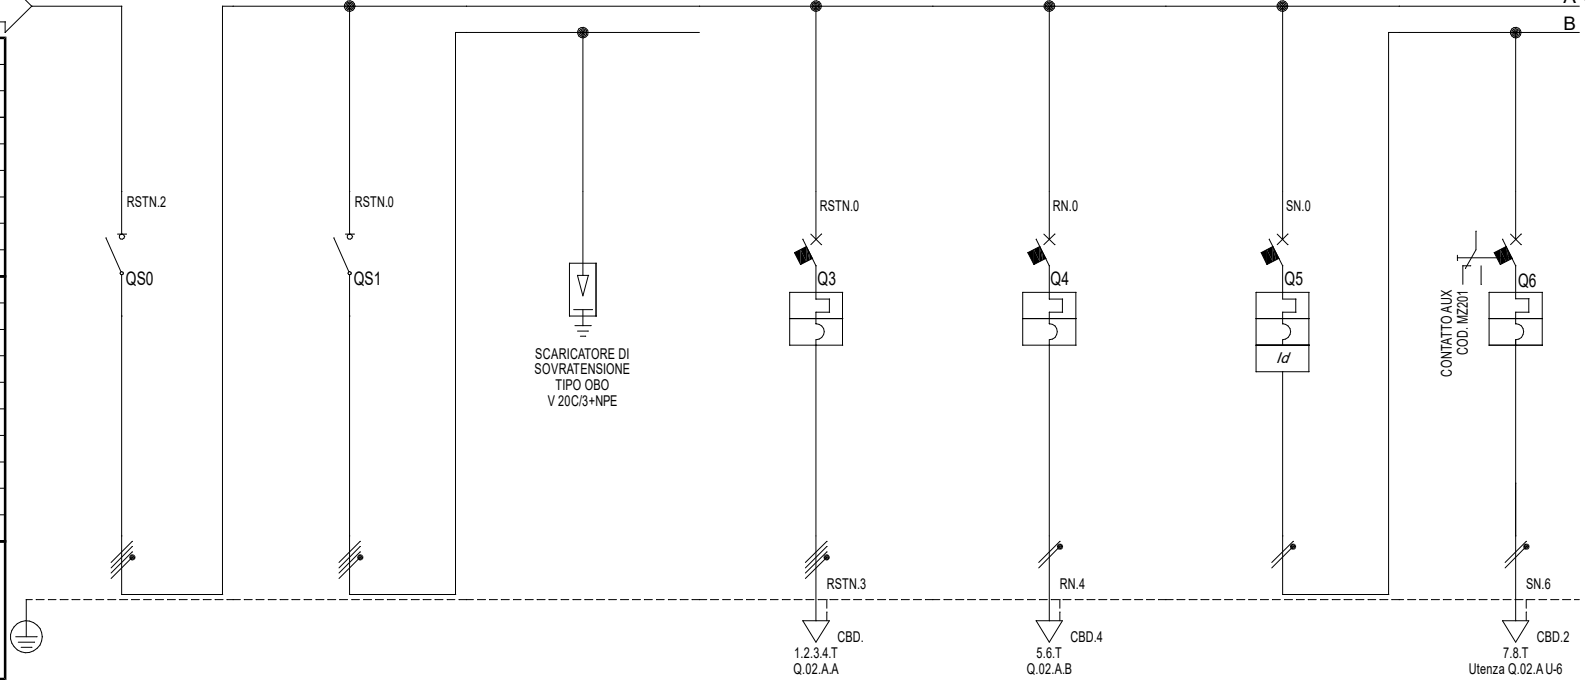

Sigla utenza	Q.02.A U-0	Q.02.A U-1	Q.02.A U-2	Q.02.A U-3	Q.02.A U-4	Q.02.A U-5	Q.02.A U-6
Descrizione	GENERALE QUADRO	SCARICATORE DI SOVRATENSIONE	SCARICATORI DI SOVRATENSIONE	VERSO FUTURO QUADRO CAMPO DA CALCIO	VERSO QUADRO IMPIANTO SOLARE/ACS	GENERALE ILLUMINAZIONE SPOGLIATOI E LOCALI ATTIGUI	ILLUMINAZIONE SPOGLIAIOIO CALCIO 1
POTENZA CONTEMPORANEA 1 [kVA]	31	0	0	21	0,895	0,947	0,211
POTENZA CONTEMPORANEA 2 [kW]	30	0	0	20	0,85	0,9	0,2
CORRENTE (Ib) [A]	52	0	0	30	3,874	4,102	0,912
TENSIONE [V]	400	400	400	400	230	230	230
FATTORE DI POTENZA [---]	0,95	---	---	0,95	0,95	0,95	0,95
PROTEZIONE	Casa costruttrice	HAGER	HAGER	HAGER	HAGER	HAGER	HAGER
	Sigla interruttore	SBN463	SBN463	MCA463	MYN216	ADC816H	MUN510A
	In max/min/reg. [A]	63	63	---/---/63	---/---/16	---/---/16	---/---/10
	Im max/min/reg. [A]	---/---/---	---/---/---	---/---/630	---/---/160	---/---/160	---/---/100
	Idn [A]	---	---	---	---	0,03 - Cl. AC	---
	Tipo curva	---	---	C	C	C	C
	Icn/lcs (EN60898) [kA]	0/0	0/0	6/6	4,5/4,5	4,5/4,5	4,5/4,5
DISTRIBUZIONE	Icu/lcs (EN60947) [kA]	0/0	0/0	10/10	6/6	6/6	5/5
		Quadrifilare	Quadrifilare	Quadrifilare	Monofase L1+N	Monofase L2+N	Monofase L2+N
COEFFICIENTE DI CONTEMPORANEITA'		100	100	100	100	100	100
LINEA	K correttivo portata cavo	0,800	0,800	---	0,800	0,800	0,800
	Sigla	FG17	FG17	---	FG16OM16	FG17	FG17
	Lunghezza [m]	1	0,5	0,5	5	1	20
	Posa	143/2U_3/30/0,8	143/2U_3/30/0,8	143/2U_3/30/0,8	143/2M_3A/30/0,8	143/2U_3/30/0,8	143/2U_5/30/0,8
	Sezione [mmq]	4(1x16)+(1PE10)	4(1x16)+(1PE16)	4(1x16)+(1PE16)	1(3G2,5)	2(1x4)+(1PE4)	2(1x1,5)+(1PE1,5)
	Portata IZ [A]	70	70	---	34	24	18
	C. di T. f.l. con lb [%]	2,06	2,06	2,06	2,07	2,22	2,33

SIGLA QUADRO

Q.02.A

DENOMINAZIONE QUADRO

Quadro spogliatoi calcio



di Gioiotti Per. Ind. Flavio
Via Europa 7, 12039, Verzuolo CN
Tel. 0175 87123 | Fax 0175 496027


DATI COMMITTENTE

COMUNE DI LAGNASCO
Piazza Umberto I, 4
12030 - LAGNASCO (CN)

FILE INTEGRA
EL-111-23

N.REV.	DATA REV.	NOME FILE FOGLIO (.dwg)	FOGLIO	DI
01	26/06/2024	00000201	1	6
		DATA DISEGNO	OPERATORE	N. TAVOLA
		20/09/2023	VISTO	
		DATA EMISSIONE		
		25/09/2023		

011

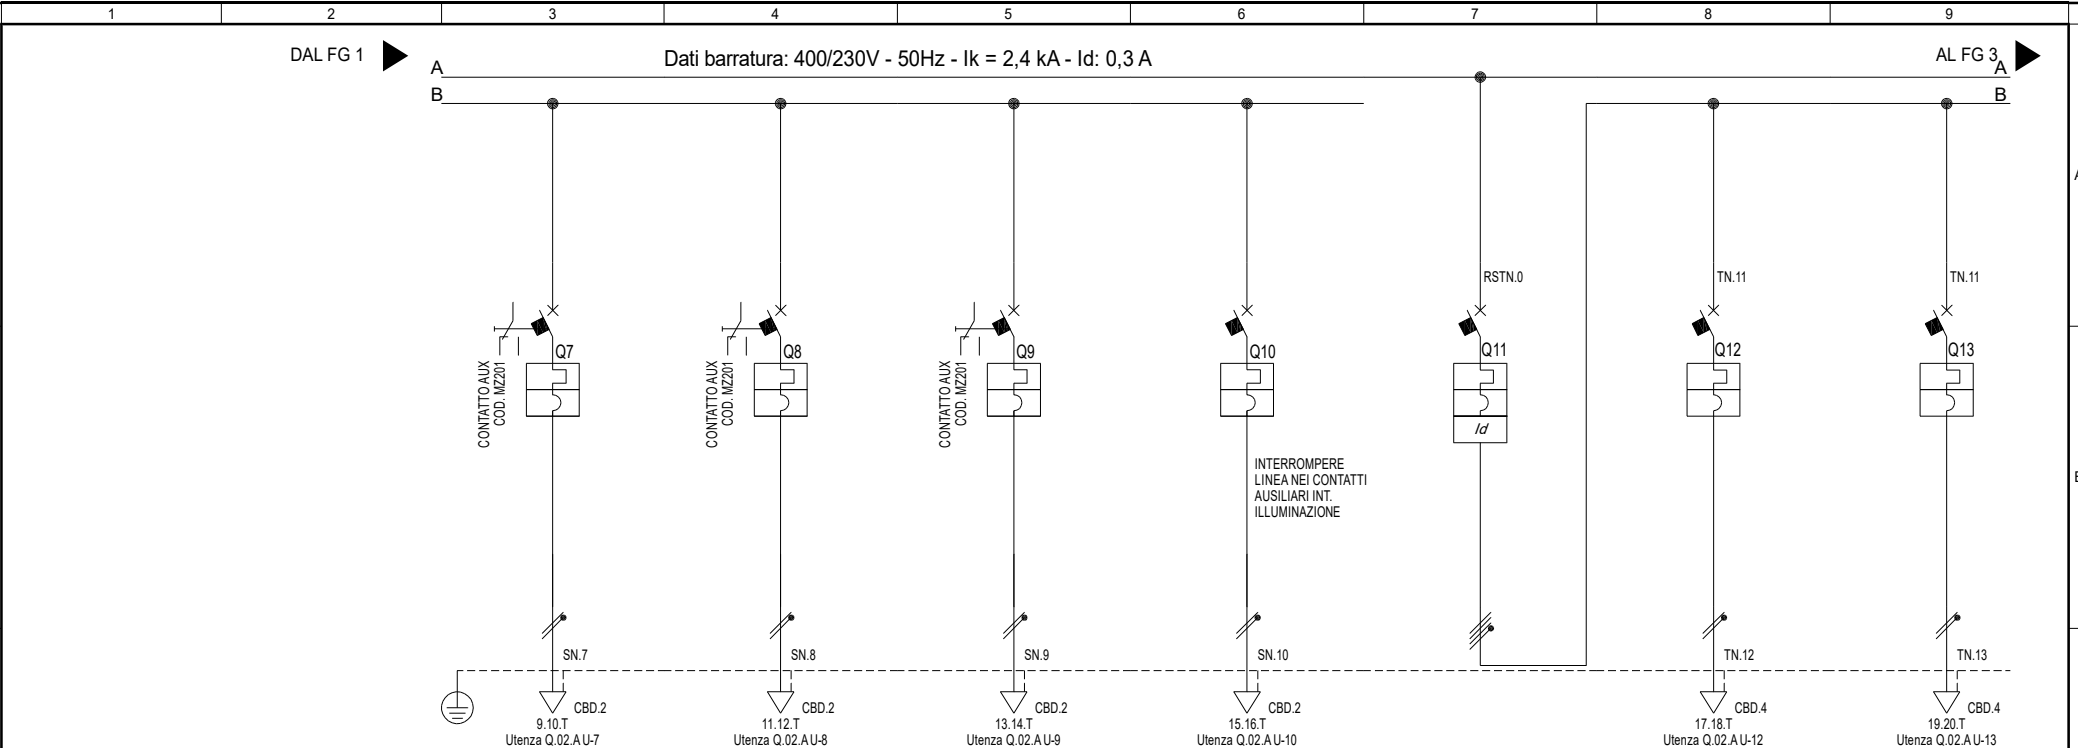

Sigla utenza		Q.02.A U-7	Q.02.A U-8	Q.02.A U-9	Q.02.A U-10	Q.02.A U-11	Q.02.A U-12	Q.02.A U-13
Descrizione		ILLUMINAZIONE SPOGLIATOIO CALCIO 2	ILLUMINAZIONE SPOGLIATOIO ARBITRI M	ILLUMINAZIONE ZONA POZZO DEPOSITO CALCIO ACS E LAVATRICI	ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA SPOGLIATOI DEP. CALCIO E POZZO	GENERALE FORZA MOTRICE SPOGLIATOI E LOCALI ATTIGUI	FORZA MOTRICE SPOGLIATOIO CALCIO 1	FORZA MOTRICE SPOGLIATOIO CALCIO 2
POTENZA CONTEMPORANEA 1	[kVA]	0,211	0,211	0,211	0,105	8,105	0,526	0,526
POTENZA CONTEMPORANEA 2	[kW]	0,2	0,2	0,2	0,1	7,7	0,5	0,5
CORRENTE (Ib)	[A]	0,912	0,912	0,912	0,456	17	2,279	2,279
TENSIONE	[V]	230	230	230	230	400	230	230
FATTORE DI POTENZA	[--]	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
PROTEZIONE	Casa costruttrice	HAGER	HAGER	HAGER	HAGER	HAGER	HAGER	HAGER
	Sigla interruttore	MJN510A	MJN510A	MJN510A	MJN510A	MYN425+BD426N	MJN516A	MJN516A
	In max/min/reg.	---/---/10	---/---/10	---/---/10	---/---/10	---/---/25	---/---/16	---/---/16
	Im max/min/reg.	---/---/100	---/---/100	---/---/100	---/---/100	---/---/250	---/---/160	---/---/160
	Idn	---	---	---	---	0,03 - Cl. AC	---	---
	Tipo curva	C	C	C	C	C	C	C
	Icn/lcs (EN60898)	4,5/4,5	4,5/4,5	4,5/4,5	4,5/4,5	4,5/4,5	4,5/4,5	4,5/4,5
	Icu/lcs (EN60947)	5/5	5/5	5/5	5/5	6/6	5/5	5/5
DISTRIBUZIONE		Monofase L2+N	Monofase L2+N	Monofase L2+N	Monofase L2+N	Quadrifase	Monofase L3+N	Monofase L3+N
COEFFICIENTE DI CONTEMPORANEITA'		100	100	100	100	100	100	100
LINEA	K correttivo portata cavo	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800
	Sigla	FG17	FG17	FG17	FG17	FG17	FG17	FG17
	Lunghezza	20	30	30	20	1	20	20
	Posa	143/2U_5/30/0,8	143/2U_5/30/0,8	143/2U_5/30/0,8	143/2U_5/30/0,8	143/2U_3/30/0,8	143/2U_5/30/0,8	143/2U_5/30/0,8
	Sezione	2(1x1,5)+(1PE1,5)	2(1x1,5)+(1PE1,5)	2(1x1,5)+(1PE1,5)	2(1x1,5)+(1PE1,5)	4(1x6)+(1PE6)	2(1x2,5)+(1PE2,5)	2(1x2,5)+(1PE2,5)
	Portata Iz	18	18	18	18	25	25	25
C. di T. f.l. con lb		2,33	2,44	2,44	2,22	2,13	2,47	2,47

SIGLA QUADRO

Q.02.A

DENOMINAZIONE QUADRO

Quadro spogliatoi calcio



di Gioiotti Per. Ind. Flavio

Via Europa 7, 12030, Verzuolo CN

Tel. 0175 87123 | Fax 0175 496027

DATI COMMITTENTE

COMUNE DI LAGNASCO

Piazza Umberto I, 4

12030 - LAGNASCO (CN)

FILE INTEGRA
EL-111-23

N.REV.

01

DATA REV.

26/06/2024

NOME FILE FOGLIO (.dwg)

00000202

DATA DISEGNO

20/09/2023

DATA EMISSIONE

25/09/2023

FOGLIO

2

DI


6

OPERATORE

VISTO

N. TAVOLA

011

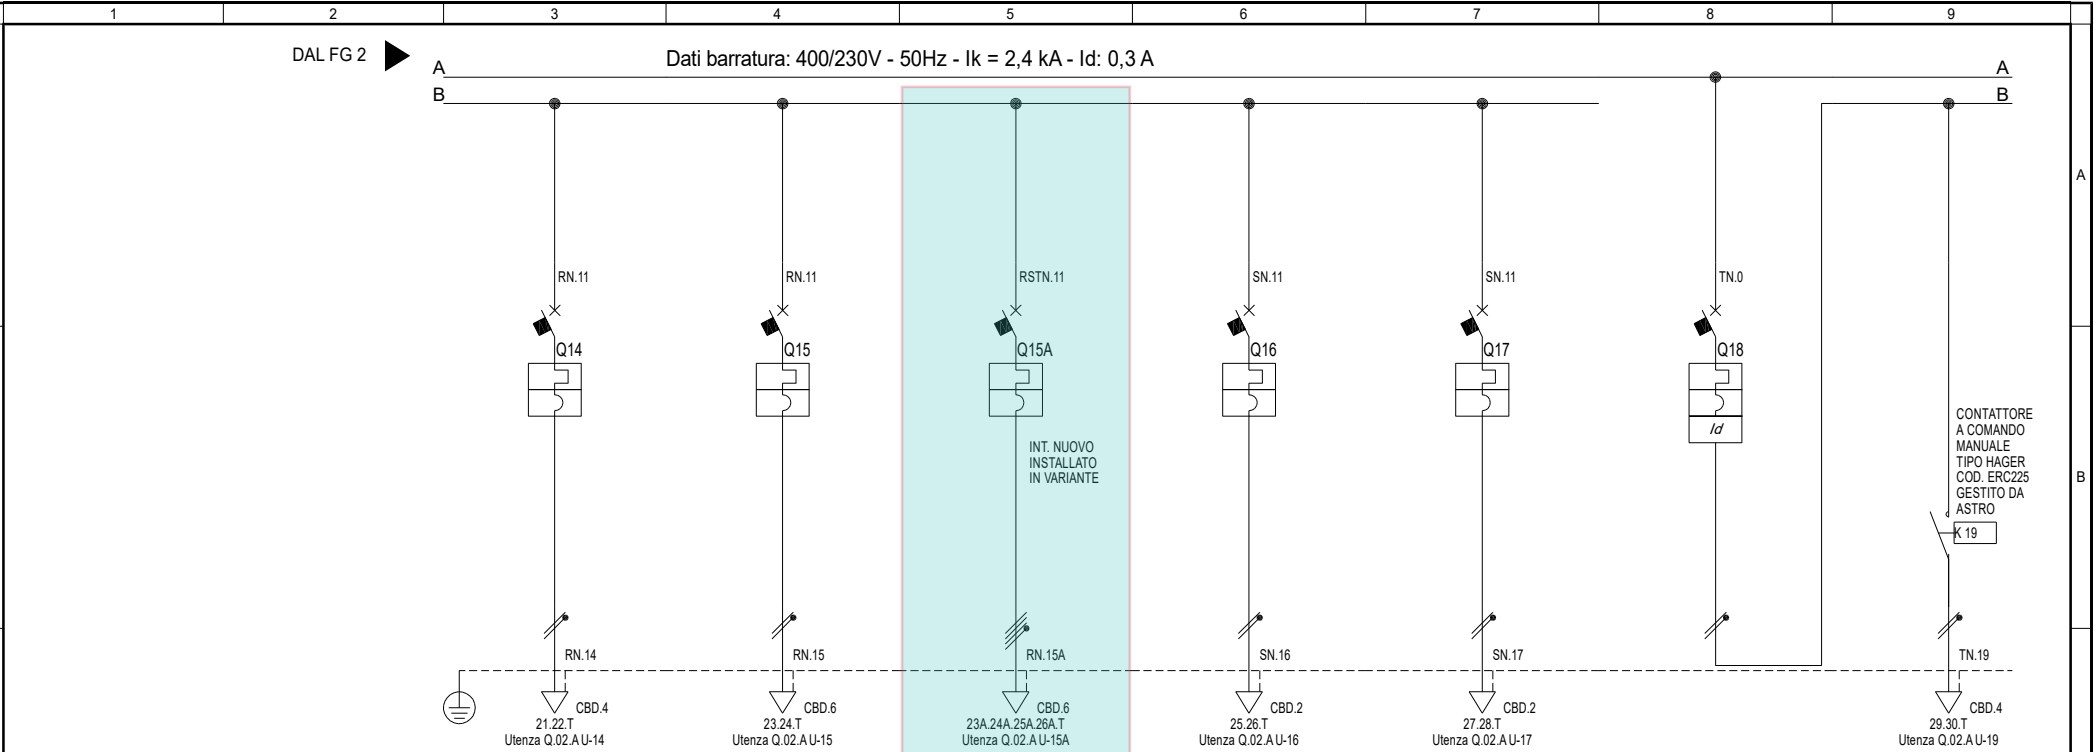

Sigla utenza		Q.02.A U-14	Q.02.A U-15	Q.02.A U-15A	Q.02.A U-16	Q.02.A U-17	Q.02.A U-18	Q.02.A U-19
Descrizione		FORZA MOTRICE SPOGLIATOIO ARBITRI M	FORZA MOTRICE DEP. CALCIO ACS	FORZA MOTRICE DEP. CALCIO LAVATRICI	IMPIANTO CHIAMATE SPOGLIATOI	ELETTROVALVOLE RISCALDAMENTO	ILLUMINAZIONE ESTERNA CIRCUITO 3	ILLUMINAZIONE ESTERNA CIRCUITO 3
POTENZA CONTEMPORANEA 1 [kVA]		0,526	2,105	4,211	0,105	0,105	0,316	0,316
POTENZA CONTEMPORANEA 2 [kW]		0,5	2	4	0,1	0,1	0,3	0,3
CORRENTE (Ib) [A]		2,279	9,116	6,077	0,456	0,456	1,367	1,367
TENSIONE [V]		230	230	400	230	230	230	230
FATTORE DI POTENZA [---]		0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
PROTEZIONE	Casa costruttrice	HAGER	HAGER	HAGER	HAGER	HAGER	HAGER	---
	Sigla interruttore	MJN516A	MJN516A	MYN416	MJN506A	MJN506A	ADC810H	---
	In max/min/reg. [A]	---/---/16	---/---/16	---/---/16	---/---/6	---/---/6	---/---/10	---/---/---
	Im max/min/reg. [A]	---/---/160	---/---/160	---/---/160	---/---/60	---/---/60	---/---/100	---/---/---
	Idn [A]	---	---	---	---	---	0,03 - Cl. AC	---
	Tipo curva	C	C	C	C	C	C	---
	Icn/lcs (EN60898) [kA]	4,5/4,5	4,5/4,5	4,5/4,5	4,5/4,5	4,5/4,5	4,5/4,5	---
	Icu/lcs (EN60947) [kA]	5/5	5/5	6/6	5/5	5/5	6/6	---
DISTRIBUZIONE		Monofase L1+N	Monofase L1+N	Quadrifilare	Monofase L2+N	Monofase L2+N	Monofase L3+N	Monofase L3+N
COEFFICIENTE DI CONTEMPORANEITA'		100	100	100	100	100	100	100
LINEA	K correttivo portata cavo	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,700	0,800
	Sigla	FG17	FG17	FG17	FG17	FG17	FG17	FG17
	Lunghezza [m]	20	20	40	40	20	1	150
	Posa	143/2U_5/30/0,8	143/2U_5/30/0,8	143/2U_5/30/0,8	143/2U_5/30/0,8	143/2U_5/30/0,8	143/2U_3/30/0,7	143/2U_3/30/0,8
	Sezione [mmq]	2(1x2,5)+(1PE2,5)	2(1x4)+(1PE4)	4(1x4)+(1PE4)	2(1x1,5)+(1PE1,5)	2(1x1,5)+(1PE1,5)	2(1x2,5)+(1PE2,5)	2(1x2,5)+(1PE2,5)
	Portata Iz [A]	25	34	30	18	22	25	25
C. di T. f.l. con lb [%]		2,47	3,02	2,68	2,36	2,26	2,09	3,49

SIGLA QUADRO

Q.02.A

DENOMINAZIONE QUADRO

Quadro spogliatoi calcio



di Giolitti Per. Ind. Flavio

Via Europa 7, 12039, Verzuolo CN

Tel. 0175 87123 | Fax 0175 496027

DATI COMMITTENTE

COMUNE DI LAGNASCO

Piazza Umberto I, 4

12030 - LAGNASCO (CN)


FILE INTEGRA
EL-111-23

N.REV.	DATA REV.	NOME FILE FOGLIO (.dwg)	FOGLIO	DI
01	26/06/2024	00000203	3	6
		DATA DISEGNO	OPERATORE	N. TAVOLA
		20/09/2023		
		DATA EMISSIONE	VISTO	
		25/09/2023		

011

R.3		1	CBD.	VERS	Q.02.AU-3
S.3		2	CBD.	---	
T.3		3	CBD.		
N.3		4	CBD.		
		T	CBD.		
R.4		5	CBD.4	VER	Q.02.AU-4
N.4		6	CBD.4	FG16OM16 1(3G2.5)	
		T	CBD.4		
S.6		7	CBD.2	ILLUMINAZIONE SPOGLIATOIO CALCIO 1	Q.02.AU-6
N.6		8	CBD.2	FG17 2(1x1.5)(1PE1.5)	
		T	CBD.2		
S.7		9	CBD.2	ILLUMINAZIONE SPOGLIATOIO CALCIO 2	Q.02.AU-7
N.7		10	CBD.2	FG17 2(1x1.5)(1PE1.5)	
		T	CBD.2		
S.8		11	CBD.2	ILLUMINAZIONE SPOGLIATOIO ARBITRI M	Q.02.AU-8
N.8		12	CBD.2	FG17 2(1x1.5)(1PE1.5)	
		T	CBD.2		
S.9		13	CBD.2	ILLUMINAZIONE ZONA POZZO DEPOSITO CALCIO ACS E LAVATRICI	Q.02.AU-9
N.9		14	CBD.2	FG17 2(1x1.5)(1PE1.5)	
		T	CBD.2		
S.10		15	CBD.2	ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA SPOGLIATOI DEP. CALCIO E POZZO	Q.02.AU-10
N.10		16	CBD.2	FG17 2(1x1.5)(1PE1.5)	
		T	CBD.2		
T.12		17	CBD.4	FORZA MOTRICE SPOGLIATOIO CALCIO 1	Q.02.AU-12
N.12		18	CBD.4	FG17 2(1x2.5)(1PE2.5)	
		T	CBD.4		
T.13		19	CBD.4	FORZA MOTRICE SPOGLIATOIO CALCIO 2	Q.02.AU-13
N.13		20	CBD.4	FG17 2(1x2.5)(1PE2.5)	
		T	CBD.4		
R.14		21	CBD.4	FORZA MOTRICE SPOGLIATOIO ARBITRI M	Q.02.AU-14
N.14		22	CBD.4	FG17 2(1x2.5)(1PE2.5)	
		T	CBD.4		
R.15		23	CBD.6	FORZA MOTRICE DEP. CALCIO ACS	Q.02.AU-15
N.15		24	CBD.6	FG17 2(1x4)(1PE4)	
		T	CBD.6		
R.15A		23A	CBD.6		Q.02.A.U-15A
N.15A		24A	CBD.6	FORZA MOTRICE DEP. CALCIO LAVATRICI	
N.15A		25A	CBD.6	FG17 4(1x4)(1PE4)	
N.15A		26A	CBD.6		
		T	CBD.6		
S.16		25	CBD.2	IMPIANTO CHIAMATE SPOGLIATOI	Q.02.AU-16
N.16		26	CBD.2	FG17 2(1x1.5)(1PE1.5)	
		T	CBD.2		
S.17		27	CBD.2	ELETTROVALVOLE E RISCALDAMENTO	Q.02.AU-17
N.17		28	CBD.2	FG17 2(1x1.5)(1PE1.5)	
		T	CBD.2		
T.19		29	CBD.4	ILLUMINAZIONE ESTERNA CIRCUITO 3	Q.02.AU-19
N.19		30	CBD.4	FG17 2(1x2.5)(1PE2.5)	
		T	CBD.4		

SIGLA QUADRO		di Giolitti Per. Ind. Flavio		DATI COMMITTENTE		FILE INTEGRA		N. REV.		DATA REV.		NOME FILE FOGLIO (.dwg)		FOGLIO		DI	
Q.02.A		Via Europa 7, 12030, Varzuolo CN		COMUNE DI LAGNASCO		EL-111-23		01		26/06/2024		00000204		4		6	
DENOMINAZIONE QUADRO		Tel. 0175 87123 Fax 0175 496027		Piazza Umberto I, 4								DATA DISEGNO		OPERATORE		N. TAVOLA	
Schema morsettiera				12030 - LAGNASCO (CN)								20/09/2023				011	
												DATA EMISSIONE		VISTO			
												25/09/2023					

1		2		3		4		5		6		7		8		9						
Sistema di distribuzione: TT				Resistenza di terra [ohm]: 10				C.d.t. % Max ammessa: 4				Icc di barratura [kA]:2,4				Tensione [V]: 400						
Dati circuito				Dati apparecchiatura				Corto circuito								Sovraccarico				Test		
C.d.t. % con Ib < C.d.t. Max				Icc MAX < P.d.I.				I²t < K²S²								Ib < In < Iz			If < 1.45Iz			
								FASE		NEUTRO		PROTEZIONE										
SIGLA UTENZA	SEZIONE	L.	C.d.t. % con Ib	Tipo	Distribuzione	Id	P.d.I.	Icc MAX	I di Interv. Prot.	Igt fondo linea	I²t MAX inizio linea	K²S²	I²t MAX inizio linea	K²S²	I²t MAX inizio linea	K²S²	Ib	In	Iz	If	1.45Iz	Esito
	[mm²]	[m]	[%]			[A]	[kA]	[kA]	[A]	[A]	[A²s]	[A²s]	[A²s]	[A²s]	[A²s]	[A²s]	[A]	[A]	[A]	[A]	[A]	Si/No
Q.02.A U-0	4(1x16)+(1PE10)	1	2,06	SBN463	Quadripolare	---	0	2,44	0,3	4,94	17.390	5.234.944	7.555	5.234.944	0	3.097.600	52	63	70	91	102	SI
Q.02.A U-1	4(1x16)+(1PE16)	0,5	2,06	SBN463	Quadripolare	---	0	2,4	0,3	4,94	17.016	5.234.944	7.391	5.234.944	0	7.929.856	0	63	70	91	102	SI
Q.02.A U-2	4(1x16)+(1PE16)	0,5	2,06	---	Quadripolare	---	---	2,37	0,3	4,94	16.892	5.234.944	7.337	5.234.944	0	7.929.856	0	63	70	91	102	SI
Q.02.A U-3	---	---	2,07	MCA463	Quadripolare	---	6	2,4	0,3	4,94	---	---	---	---	---	---	30	63	---	91	---	SI
Q.02.A U-4	1(3G2,5)	5	2,22	MYN216	Monofase L1+N	---	4,5	1,2	0,3	4,92	3.257	127.806	3.257	127.806	0	127.806	3,874	16	24	23	35	SI
Q.02.A U-5	2(1x4)+(1PE4)	1	2,11	ADC816H	Monofase L2+N	0,03	4,5	1,2	0,03	4,94	2.435	327.184	2.435	327.184	0	495.616	4,102	16	34	23	49	SI
Q.02.A U-6	2(1x1,5)+(1PE1,5)	20	2,33	MJN510A	Monofase L2+N	---	4,5	1,04	0,03	4,75	1.311	46.010	1.311	46.010	0	69.696	0,912	10	18	15	27	SI
Q.02.A U-7	2(1x1,5)+(1PE1,5)	20	2,33	MJN510A	Monofase L2+N	---	4,5	1,04	0,03	4,75	1.311	46.010	1.311	46.010	0	69.696	0,912	10	18	15	27	SI
Q.02.A U-8	2(1x1,5)+(1PE1,5)	30	2,44	MJN510A	Monofase L2+N	---	4,5	1,04	0,03	4,67	1.311	46.010	1.311	46.010	0	69.696	0,912	10	18	15	27	SI
Q.02.A U-9	2(1x1,5)+(1PE1,5)	30	2,44	MJN510A	Monofase L2+N	---	4,5	1,04	0,03	4,67	1.311	46.010	1.311	46.010	0	69.696	0,912	10	18	15	27	SI
Q.02.A U-10	2(1x1,5)+(1PE1,5)	20	2,22	MJN510A	Monofase L2+N	---	4,5	1,04	0,03	4,75	1.311	46.010	1.311	46.010	0	69.696	0,456	10	18	15	27	SI
Q.02.A U-11	4(1x6)+(1PE6)	1	2,13	MYN425+BD426N	Quadripolare	0,03	4,5	2,4	0,03	4,94	8.750	736.164	4.304	736.164	0	1.115.136	17	25	38	36	56	SI
Q.02.A U-12	2(1x2,5)+(1PE2,5)	20	2,47	MJN516A	Monofase L3+N	---	4,5	1,09	0,03	4,83	1.700	127.806	1.700	127.806	0	193.600	2,279	16	25	23	36	SI
Q.02.A U-13	2(1x2,5)+(1PE2,5)	20	2,47	MJN516A	Monofase L3+N	---	4,5	1,09	0,03	4,83	1.700	127.806	1.700	127.806	0	193.600	2,279	16	25	23	36	SI
Q.02.A U-14	2(1x2,5)+(1PE2,5)	20	2,47	MJN516A	Monofase L1+N	---	4,5	1,09	0,03	4,83	1.700	127.806	1.700	127.806	0	193.600	2,279	16	25	23	36	SI
Q.02.A U-15	2(1x4)+(1PE4)	20	3,02	MJN516A	Monofase L1+N	---	4,5	1,09	0,03	4,87	1.700	327.184	1.700	327.184	0	495.616	9,116	16	34	23	49	SI
Q.02.A U-15A	4(1x4)+(1PE4)	40	2,68	MYN416	Quadripolare	---	4,5	2,18	0,03	4,8	6.019	327.184	2.998	327.184	0	495.616	6,077	16	30	23	43	SI
Q.02.A U-16	2(1x1,5)+(1PE1,5)	40	2,36	MJN506A	Monofase L2+N	---	4,5	1,09	0,03	4,58	774	46.010	774	46.010	0	69.696	0,456	6	18	8,7	27	SI
SIGLA QUADRO Q.02.A				 di Giolitti Per. Ind. Flavio Via Europa 7, 12039, Verzuolo CN Tel. 0175 87123 Fax 0175 496027				DATI COMMITTENTE COMUNE DI LAGNASCO Piazza Umberto I, 4 12030 - LAGNASCO (CN)				FILE INTEGRA EL-111-23		N.REV.	DATA REV.	NOME FILE FOGLIO (.dwg)		FOGLIO		DI		
DENOMINAZIONE QUADRO Foglio Verifiche														01	26/06/2024	0000205		5		6		
														DATA DISEGNO		OPERATORE		N. TAVOLA				
														DATA EMISSIONE		VISTO		011				
														25/09/2023								
1		2		3		4		5		6		7		8		9						

A